


Feldborg Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Fjernvarmedeklaration 2025


Data fra 1.07.24 – 31.06.25

Energi brugt per leveret varme: 0,46


Vedvarende energi

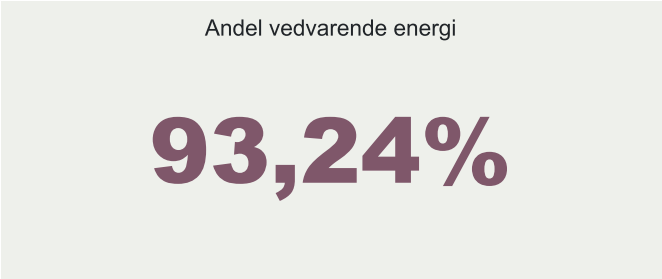

Rangering - CO₂ udledning

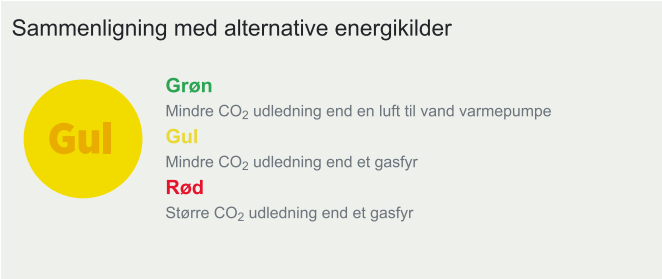

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

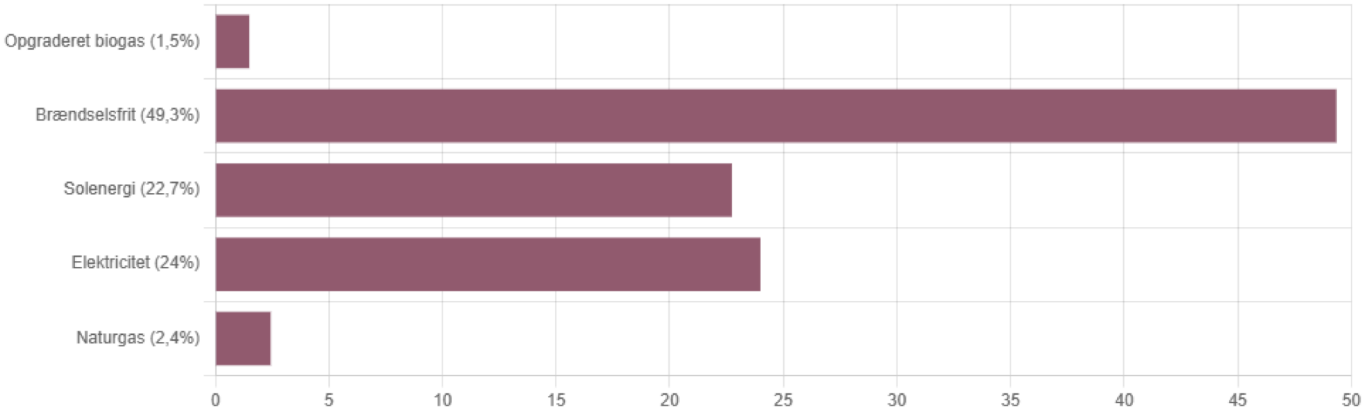

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	12,0	kg/GJ	43,1	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	4,8	g/GJ	17,3	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	0,2	g/GJ	0,7	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	12,2	kg/GJ	43,8	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	2,2	g/GJ	7,9	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	17,4	g/GJ	62,6	mg/kWh
CO (Kulilte)	12,8	g/GJ	46,1	mg/kWh
NMVOG (Uforbrændte kulbrinter)	2,3	g/GJ	8,3	mg/kWh
Partikler (TSP)	1,1	g/GJ	4,0	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Feldborg Kraftvarmeværk a.m.b.a.
CVR: 17885278
Møllevej 4 | 7540 Haderup
+45 97 45 42 50 | elk@vtv-vildbjerg.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.