


Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Fjernvarmedeklaration 2025


Data fra 1.07.24 – 31.06.25

Energi brugt per leveret varme: 1,35


Vedvarende energi

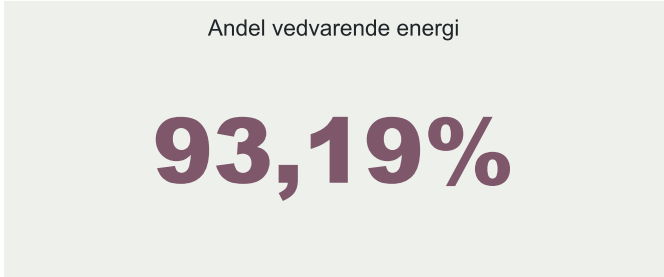

Rangering - CO₂ udledning

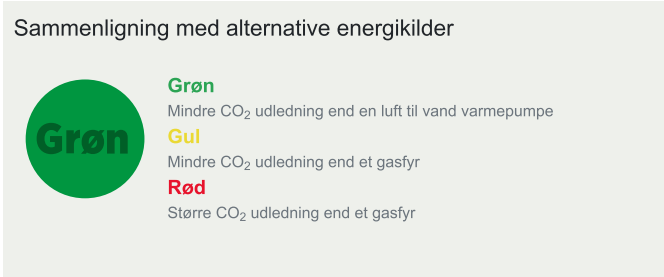

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

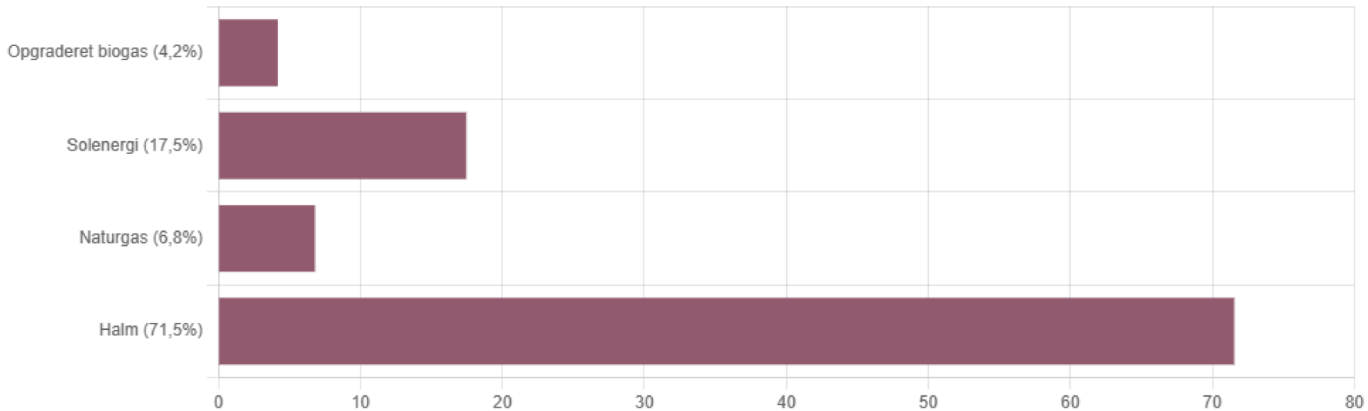

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	4,7	kg/GJ	16,8	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	55,9	g/GJ	201,2	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	5,0	g/GJ	18,0	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	7,5	kg/GJ	27,2	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	140,7	g/GJ	506,5	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	118,2	g/GJ	425,5	mg/kWh
CO (Kuliite)	402,3	g/GJ	1448,3	mg/kWh
NM VOC (Uforbrændte kulbrinter)	12,8	g/GJ	46,1	mg/kWh
Partikler (TSP)	25,7	g/GJ	92,5	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk a.m.b.a.
CVR: 15320796
Kjærs vej 13 | 6973 Ørnhøj
+45 97 38 65 11 | elk@vtv-vildbjerg.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.