


Vildbjerg Varme A/S


Fjernvarmedeklaration 2025

Data fra 2024
Energi brugt per leveret varme: 0,45


Vedvarende energi

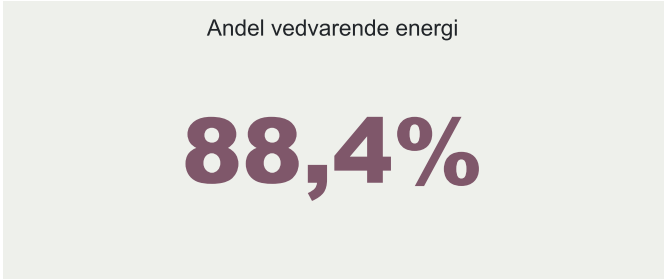

Rangering - CO₂ udledning

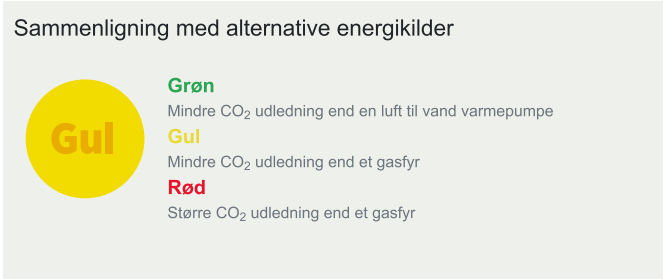

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

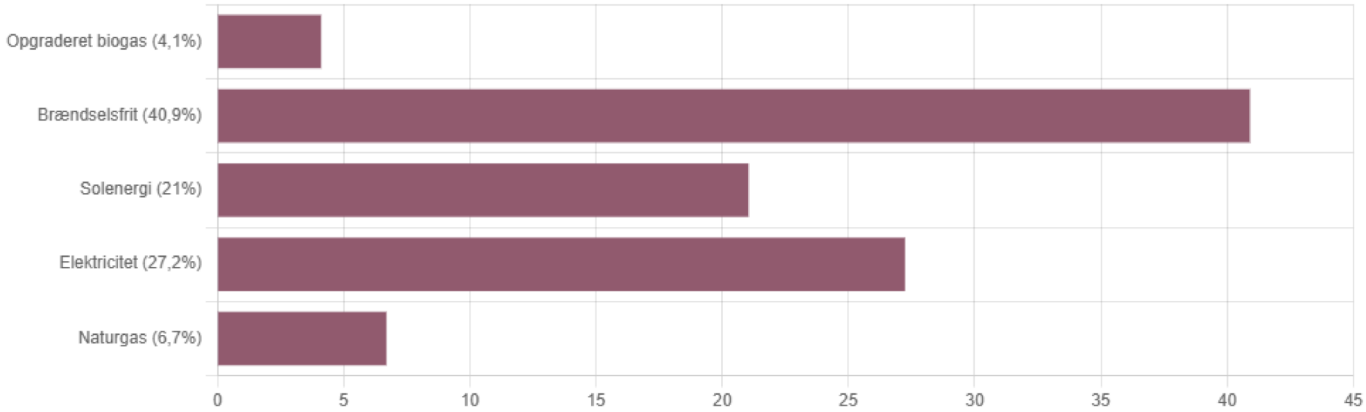

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	11,9	kg/GJ	42,8	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	37,3	g/GJ	134,3	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	0,2	g/GJ	0,7	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	13,0	kg/GJ	46,7	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	2,1	g/GJ	7,6	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	24,0	g/GJ	86,4	mg/kWh
CO (Kuliite)	14,6	g/GJ	52,6	mg/kWh
NM VOC (Uforbrændte kulbrinter)	8,4	g/GJ	30,2	mg/kWh
Partikler (TSP)	1,1	g/GJ	4,0	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Vildbjerg Varme A/S
CVR: 41585854
Islandsvej 2 | 7480 Vildbjerg
+45 97 13 15 00 | elk@vtv-vildbjerg.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.